


PROJET DU GRAND-BRÛLÉ-DÉRIVATION SAINT-SAUVEUR
Pylône et emprise types lorsque la ligne remplace
un tronçon de ligne existante à 120 kV

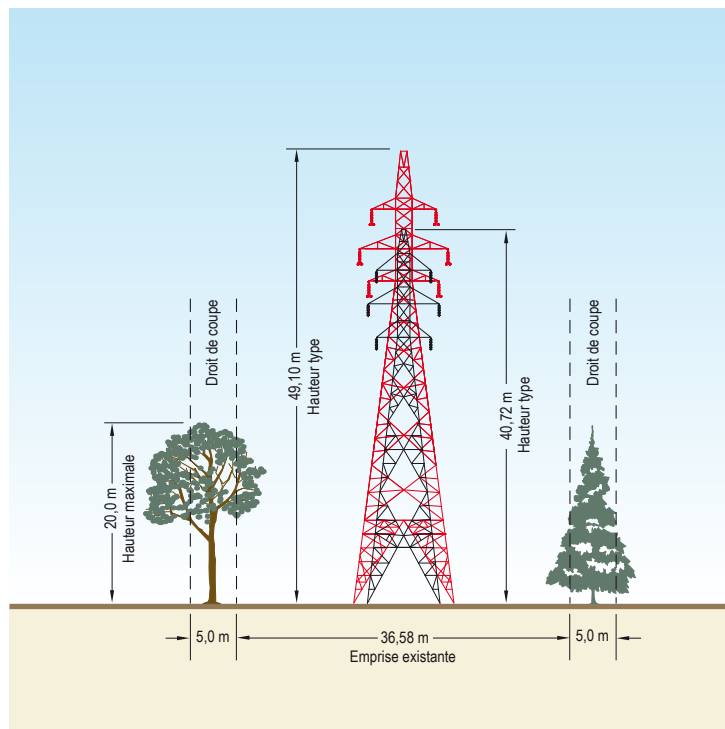

5453_geq_021_pyl_remp_141103.ai