LÉGENDE						
SYMBOLE	DESCRIPTION	FABRICANT	TYPE	DESSIN	BOÎTIER	REMARQUES
21A	RELAIS DE DISTANCE	SCHWEITZER	SEL–321–1		3 UM	5 A OU 1 A NOM. 125 V C.C.

NO	NOTES
1	NÉCESSAIRE SEULEMENT SI LE POSTE DU PRODUCTEUR PRIVÉ COMPTE PLUS D'UN DISJONCTEUR HAUTE TENSION.
2	LE CIRCUIT DE COURANT PEUT ÊTRE UTILISÉ PAR LE PROMOTEUR POUR L'AJOUT D'ÉLÉMENTS DE PROTECTION OU DE MESURE AVEC LA PERMISSION DE T.É. (HQ)

NO	DATE	RÉVISIONS	REPÈRE	ÉMET.	HQ
0	2013–03–11	DESSIN ORIGINAL		CIMA+ VGC	GM
		PROJETÉ ET SCELLÉ PAR : GHEORGHE MUSET, ing., No 136974.			

NO	RÉFÉRENCES	NO
4	PLATINE DE PRÉSENCE DE TENSION	–40620–
3	SCHÉMA C.A. ET C.C. – PROT. DÉFAILL. DISJ. –	–40600–
2	SCHÉMA C.C. – PROTECTION «A» LIGNE L	–40600–
1	SCHÉMA MESURE ET PROTECTION	–40600–

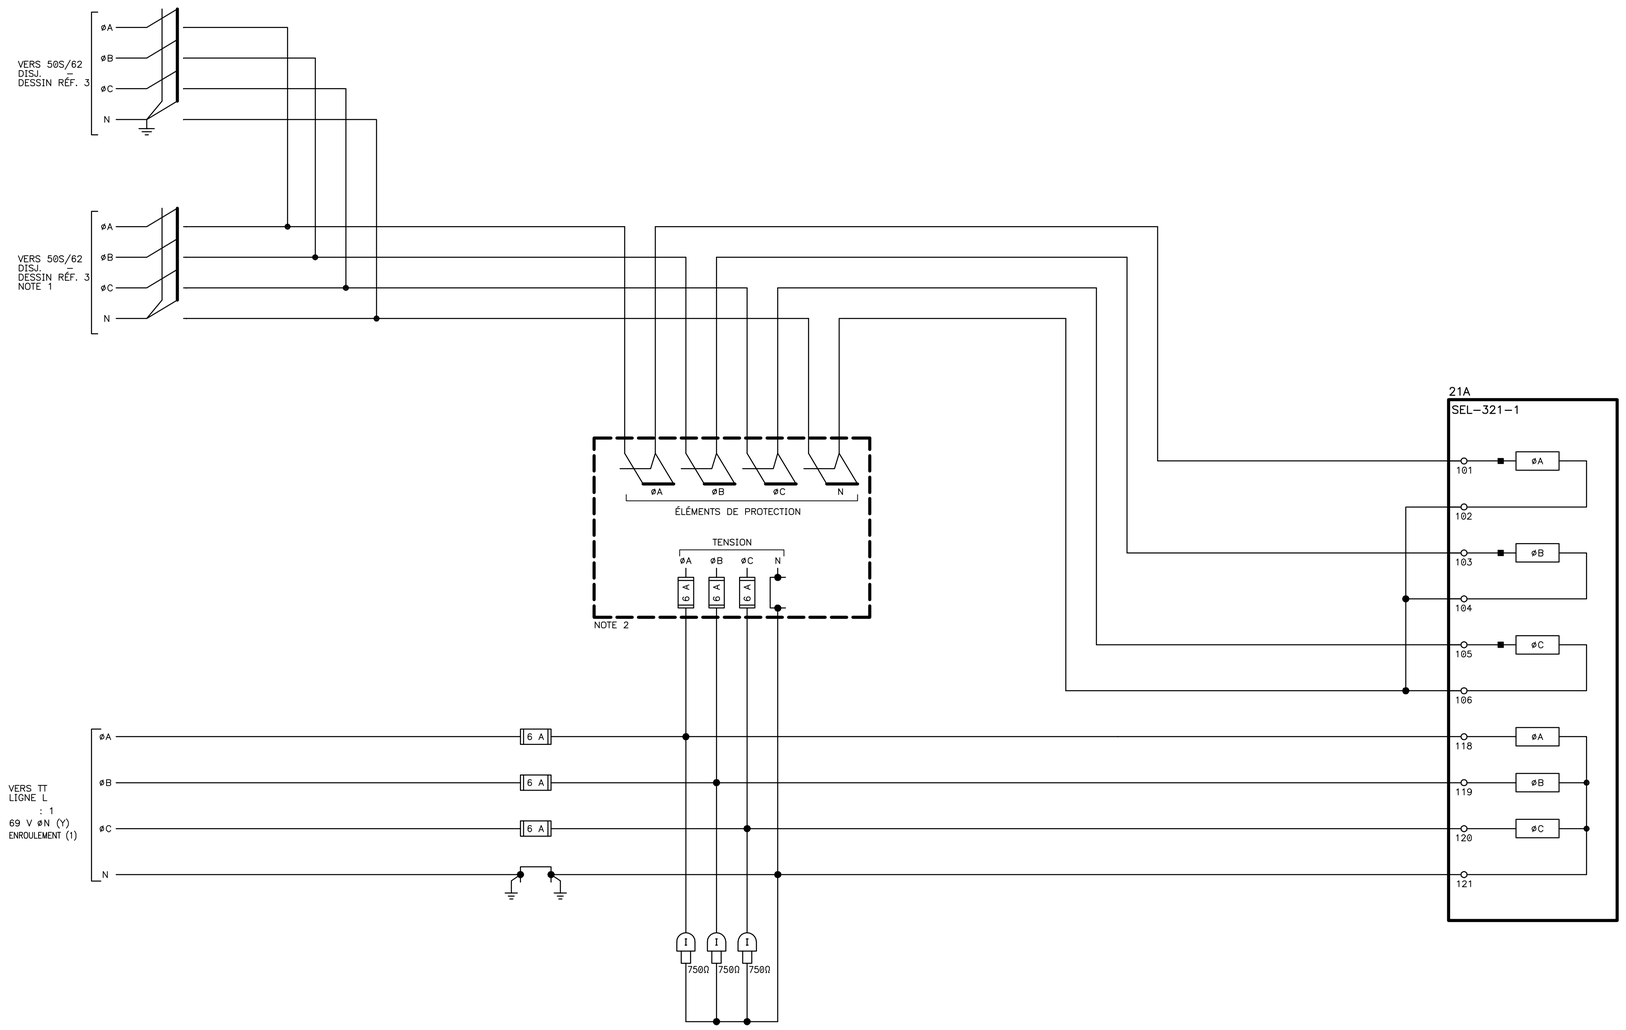

DIRECTION – INGÉNIERIE
CONCEPTION – COMMANDE

DESSINÉ	I. FORTIER/CIMA+	VÉRIFIÉ	JEAN–PHILIPPE RIVEST, ing. jr
PROJETÉ	GHEORGHE MUSET, ing.	VÉRIFIÉ	SERGE BERNARD, ing.
APPROUVÉ	GHEORGHE MUSET, ing.	APPROUVÉ	
R. DE T.		DATE	2013–03–11

SCEAUX : DESSIN ORIGINAL SCELLÉ ET SIGNÉ PAR : GHEORGHE MUSET, ing., No 136974.

INGÉNIEUR Gheorghe Muset 136974 QUÉBEC

2014-05-08

ÉCHELLE 0

RAPPORT AUCUN

DIMENSIONS EN mm

Hydro Québec

DESSINS NORMALISÉS

SCHÉMA C.A.

PROTECTION «A» DISTANCE DE LIGNE kV
AVEC OU SANS TÉLÉBLOCAGE (SEL–321–1)
LIGNE L
PRODUCTEUR PRIVÉ