LÉGENDE						
SYMBOLE	DESCRIPTION	FABRICANT	TYPE	DESSIN	BOÎTIER	REMARQUES
21B	RELAIS DE DISTANCE	AREVA	MICOM P442		4 UM	5 A ET 1 A NOM. 125 V C.C.

NO	NOTES
1	NÉCESSAIRE SEULEMENT SI LE POSTE DU PRODUCTEUR PRIVÉ COMPTE PLUS D'UN DISJONCTEUR HAUTE TENSION.
2	LE CIRCUIT DE COURANT PEUT ÊTRE UTILISÉ PAR LE PROMOTEUR POUR L'AJOUT D'ÉLÉMENTS DE PROTECTION OU DE MESURE AVEC LA PERMISSION DE T.É. (HQ)
	NOTES AU PROJETEUR :
A	LA MESURE DE LA QUALITÉ DE L'ÉNERGIE (ION 7650) EST REQUISE LORSQU'ON ALIMENTE UN PRODUCTEUR PRIVÉ OU UN CLIENT GRANDE ENTREPRISE.

NO	DATE	RÉVISIONS	REPÈRE	ÉMET.	HQ
0	2013-03-11	DESSIN ORIGINAL		CIMA+ VGC	GM
		PROJETÉ ET SCELLÉ PAR : GHEORGHE MUSET, ing., No 136974.			

NO	RÉFÉRENCES	NO
4	PLATINE DE PRÉSENCE DE TENSION	–40620–
3	SCHÉMA DE MESURE DE LIGNE L	–40600–
2	SCHÉMA C.C. – PROTECTION «B» LIGNE L	–40600–
1	SCHÉMA MESURE ET PROTECTION	–40600–

DIRECTION – INGÉNIERIE
CONCEPTION – COMMANDE

DESSINÉ	R. LEMAY/CIMA+	VÉRIFIÉ	JEAN–PHILIPPE RIVEST, ing. jr
PROJETÉ	GHEORGHE MUSET, ing.	VÉRIFIÉ	JEAN–LUC ROBICHAUD, ing.
APPROUVÉ	GHEORGHE MUSET, ing.	APPROUVÉ	
R. DE T.		DATE	2013–03–11

SCEAUX : DESSIN ORIGINAL SCELLÉ ET SIGNÉ PAR : GHEORGHE MUSET, ing., No 136974.

INGÉNIEUR Gheorghe Muset 136974 QUÉBEC

2014-05-08

ÉCHELLE 0

RAPPORT AUCUN

DIMENSIONS EN mm

Hydro Québec

DESSINS NORMALISÉS

SCHÉMA C.A.
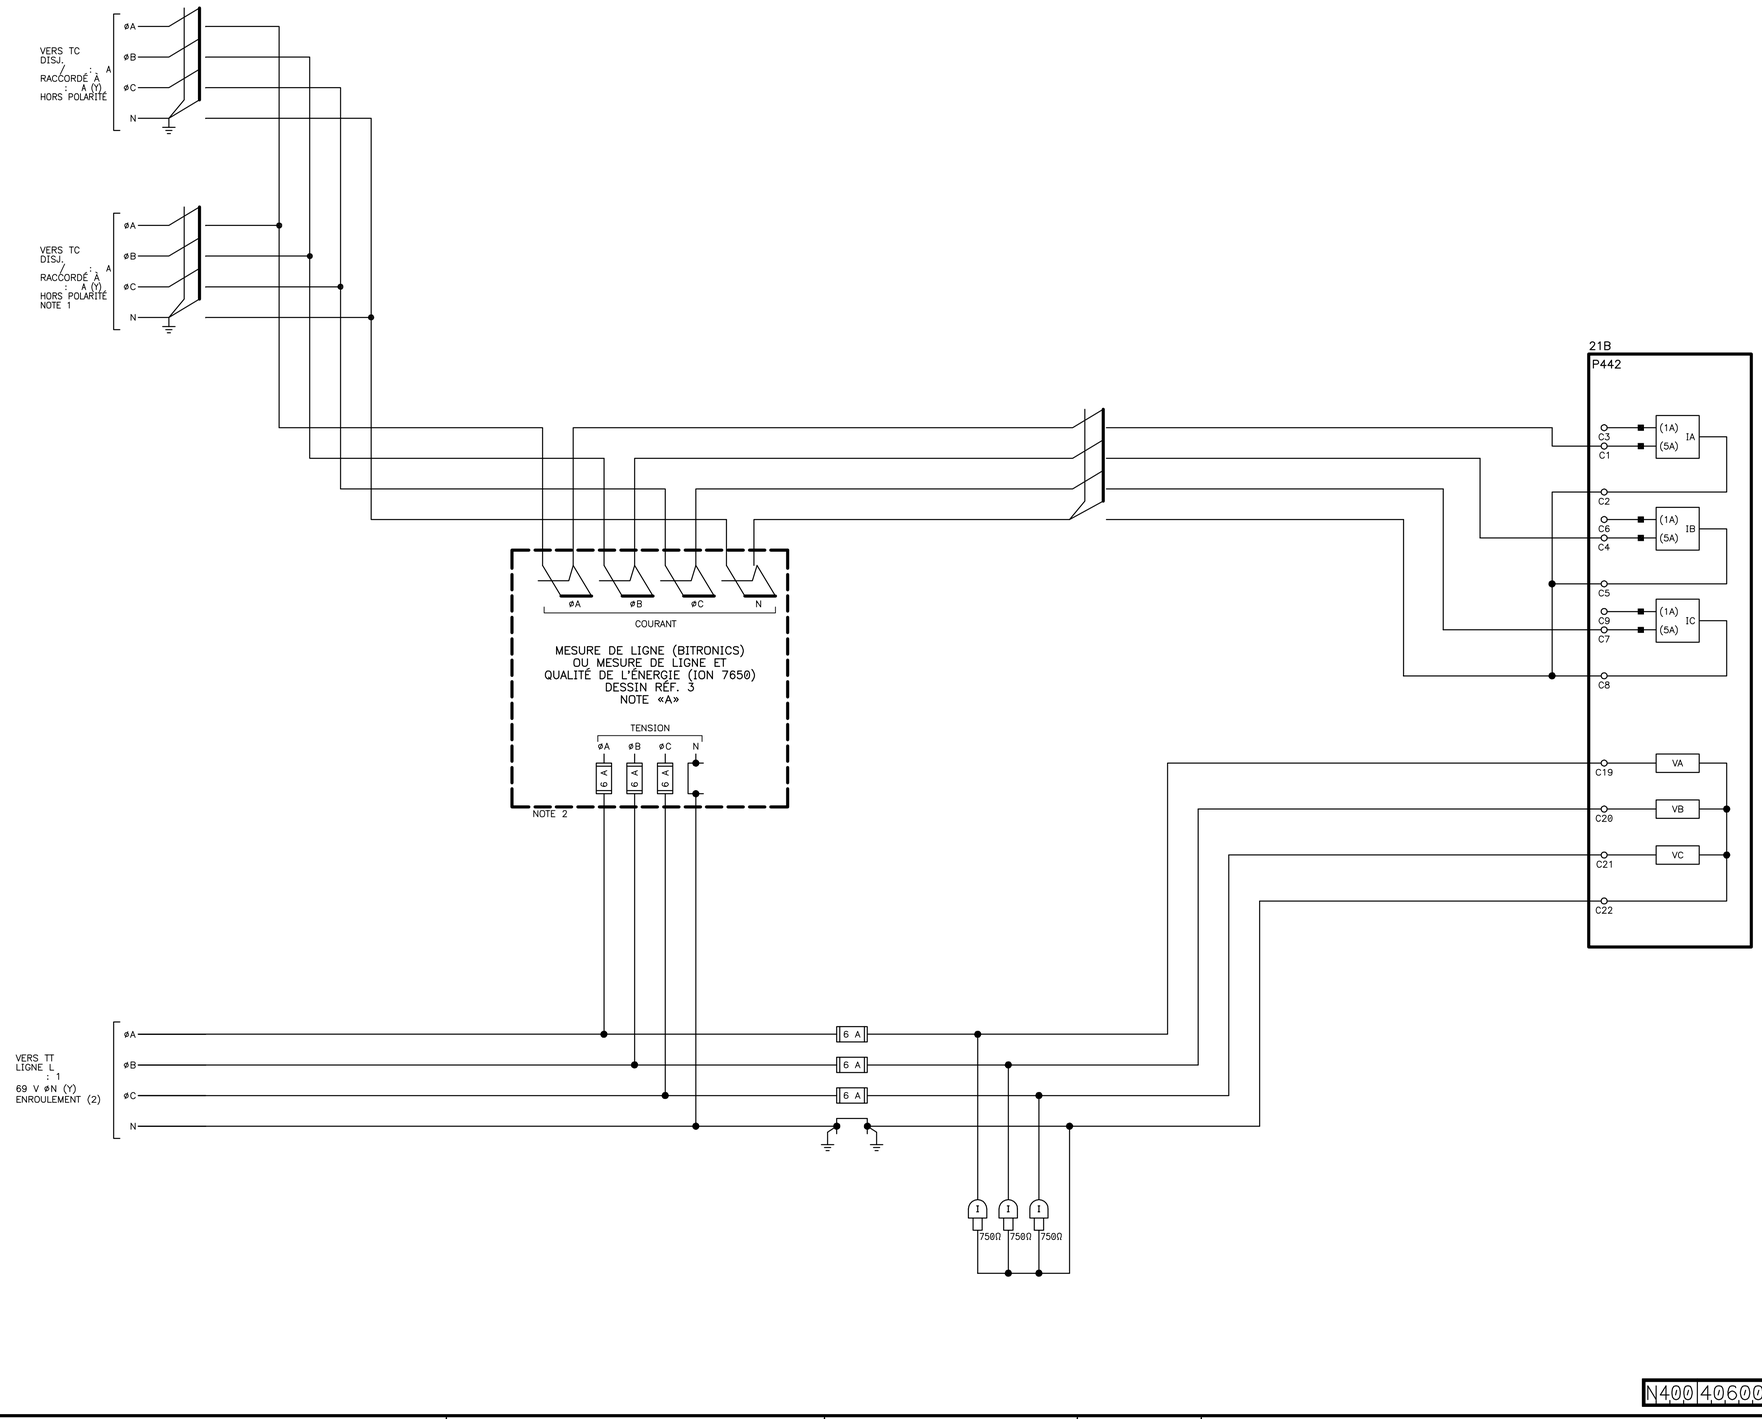
PROTECTION «B» DE DISTANCE DE LIGNE kV
AVEC OU SANS TÉLÉBLOCAGE (P442)
LIGNE L
(PRODUCTEUR PRIVÉ)